


Hoiab konstantset SOOJA TARBEVEE temperatuuri

EST KASUTAJAJUHEND

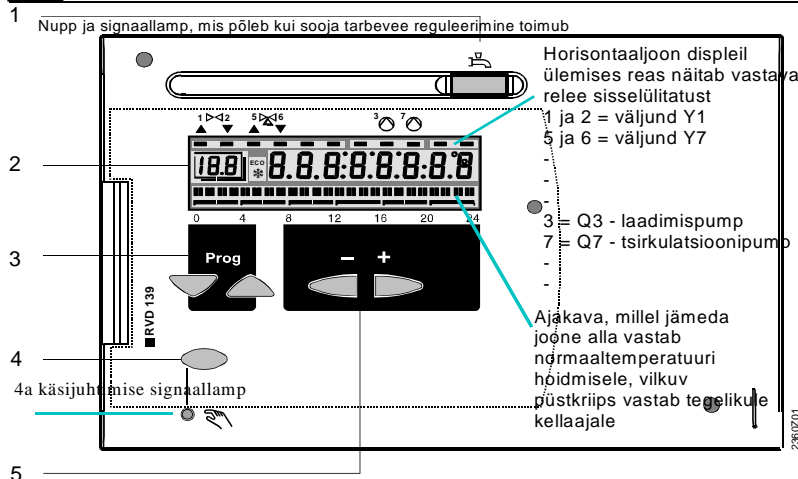

- 1 Tarbevee valmistamise sisse- ja väljalülitusnupp
- 2 Näidik
- 3 Juhtimisriidade valikunupud
- 4 Käsijuhtimise sisse- ja väljalülitamise nupp
- 5 Nupud arvude muutmiseks

Soojaveearustuse käitamine.

Teil on 2 valikut:
Automaatrežiim / Automatically:
 Vajuta nupule (nupp on valgustatud pidevalt). Soojaveearustus toimib vastavalt ajakavale.
Käsijuhtimisega / Manually:
 Vajuta nupule 3 sekundit (lambi vilkumine 3 korda nupu sees kinnitab valiku). Soojaveearustus käivitub kohe


Vajuta...	Display	Vajuta...	... et saada soovitud temperatuur displeile
	41		NORMAAL e põhi seadetemperatuur, tavaliselt 55 C
	42		ALANDATUD seadetemperatuur, Kas selle kasutamine on vajalik otsutate Teie, näiteks 40 C

Teil on ajakava või pidev temperatuuri hoidmine valitav.

Tegelik sooja vee temperatuur


Vajuta...	Display	.. et saada soovitud temperatuur displeile
	26	Tegelik temperatuur

SISENDITE TÄHISTUS,
andurite ja väljundite kontroll

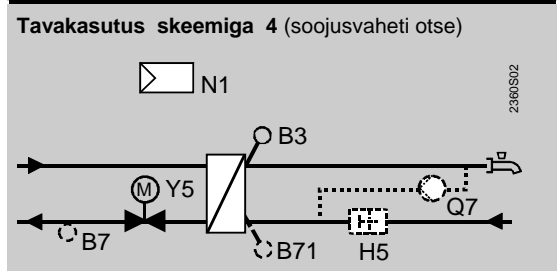

- 1. Vajuta
- 2. Vali kuvamiseks... vajutades

Number	Andur / Input	Number	Andur / Input
0	B9 – pole kasutusel	3	---
1	B1 – pole kasutusel	4	B7- tagasivool, pole tavaliselt kasut.
2	B3- vee tegelik pealevool	5	B71- tagasivool, pole tavaliselt kasut.

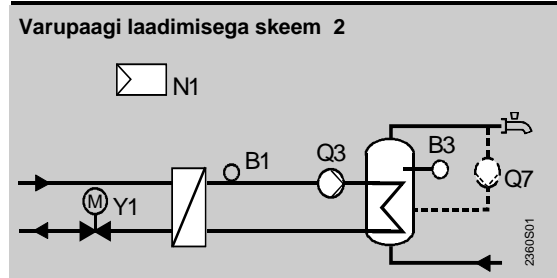

- 1 Vajuta
- 2. Vali kuvamiseks... vajutades

Number	Andur / Input	Number	Andur / Input
0	B9 – pole kasutusel	3	---
1	B1 -- vee tegelik pealevool soojusvahetist	4	B7- -- pole kasutusel
2	B3- vee tegelik temp. Paagis	5	B71- pole kasutusel

Releedele vastavad horisontaaljooned ülemises displeil reas vastavate sümbolite all.

NB! Vajuta nupule et taastada normaalne töö!

Kell õigeks



Vajuta...	Display	Vajuta...	...et seada aeg, ja nädalapäev
	13		Kella-aeg
	14		Nädalapäev
	15		Kuupäev (näit. 02.12 on 2-e detsember)
	16		Aasta

NB! Voolukatkestuse korral säilib regulaatori mälu programm, ajakava ja seadesuurused alati, kell jääb seisma 15...28 tunni jooksul pärast voolukatkestuse algust ja tuleb normaalseks tööks uuesti õigeks panna. Regulaator taastab oma töö pärast voolukatkestuse lõppu ent sellele kellaajale vastavalt, mis on peal.

Soovitav on kasutada pidevat normaaltöörežiimi 24 h päevas.

Muuta ajakava 1



Ka soojale veele on oma ajakava. Kui see on programmiselt seotud.

Küsi spetsialistilt kes tegi esmahäälestuse, millise kella kanali ta aktiveeris või pani ta regulaatori töörežiimiks anda 24 tundi normaaltemperatuurilist tarbevett, (seadistajataseme rida 101).

1. Vali nädalapäev ajakava muutmiseks:

Vajuta...	Display	Vajuta...	.. et valida konkreetsele nädalapäevale või kogu nädalale
	06		1 = Esmaspäev 2 = Teispäev, etc. 1-7 = kogu nädal

2. Valitud päevalevali sobivad perioodide alguse ja lõpuajad:

Vajuta...	Display	Vajuta...	...seadista alguse ja lõpu ajad
	07		Start esimesele perioodile
	08		Lõpp esimesele perioodile
	09		Start teisele perioodile
	10		Lõpp teisele perioodile
	11		Start kolmandale perioodile
	12		Lõpp kolmandale perioodile

Märgitud perioodi kestel on soojal veel normaalne, so kõrge temperatuur vastavalt reale (4.1). Perioodidevälisel ajal on see alandatud väärtuseni, mille kirjutasite ritta (4.2).

Sooja vee ajakava muutmine 2



Ka soojale veele on oma ajakava. Kui see on programmiselt seotud ka ajakavale 2

Vali nädalapäev ajakava muutmiseks:

Vajuta...	Display	Vajuta...	.. et valida konkreetsele nädalapäevale või kogu nädalale
	17		1 = Esmaspäev 2 = Teispäev, etc. 1-7 = kogu nädal

2. Valitud päevalevali sobivad perioodide alguse ja lõpuajad:

Vajuta...	Display	Vajuta...	...seadista alguse ja lõpu ajad
	18		Start esimesele perioodile
	19		Lõpp esimesele perioodile
	20		Start teisele perioodile
	21		Lõpp teisele perioodile
	22		Start kolmandale perioodile
	23		Lõpp kolmandale perioodile

Tehase seadistuste taastamine



Vajuta ...	Display	Vajuta mõlemat nuppu 3 sekundit kuniks	...displei muutub...
	49		1 = factory settings

Teie regulaator ei toimi ootuste kohaselt



- Veateated.

Displeil on tähis **Er** (error) ja selle kood

Vajuta ...	Display	... to read the error code
	50	10 = anduri B9 viga 30 = anduri B1 viga 40 = anduri B7 viga 42 = anduri B71 50 = anduri B3 Vt skeemidelt elnevast

- Tasub ka kontrollida kas muud soojussõlme ja / või katlamaja seadmed on korras, on üldse sooja ja rõhku, jne jne.
- Kui viga ei õnnestu välja selgitada kutsuge spetsialist.

Sooja vee väljalülitamine



Vajuta nupule , lamp all süttib, displeil on vee temperatuur. Reguleeriventiil on avatav-suletav nupule vajutamisega.